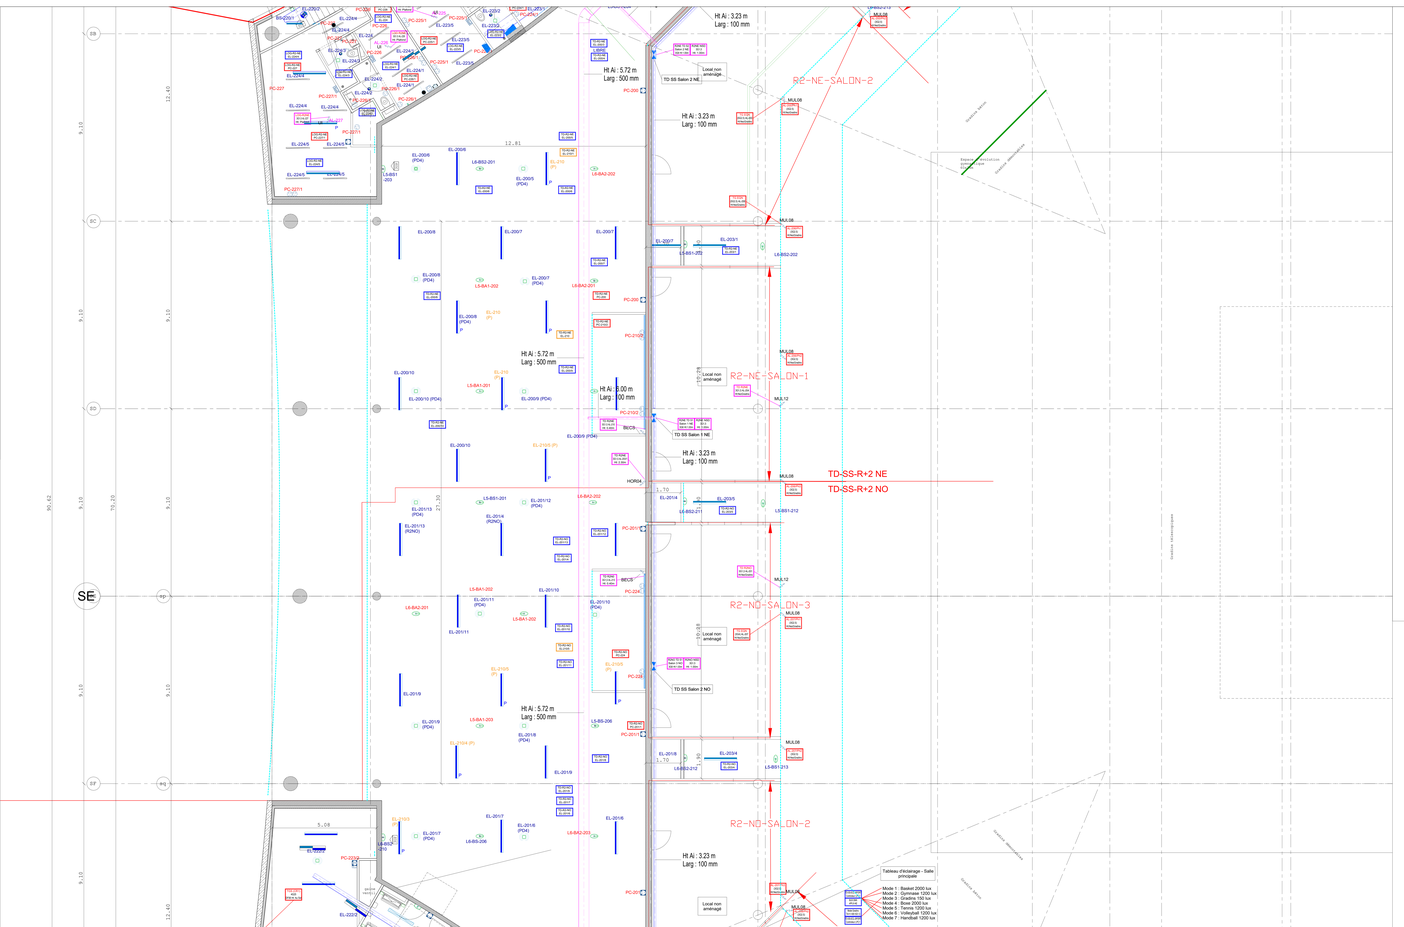

Légende luminaires

Symbole	Description	Symbole	Description
	Luminaire type 1/F Hublaire LED		Luminaire type 10 Encastré linéaire LED
	Luminaire type 2/C Hublaire LED		Luminaire type 11 Encastré linéaire LED
	Luminaire type 3/L applique encast Tubulaire LED - 30W		Luminaire type 12 Réglette LED décorative
	Luminaire type 4/L suspension verticale Tubulaire LED - 30W		Luminaire type 13/F Luminaire étanche/gaine LED
	Luminaire type 5/L Tubulaire LED		Luminaire type 14 Projecteur LED
	Luminaire type 6/I Hublaire LED		Luminaire type 15 Projecteur LED
	Luminaire type 6/L Hublaire LED		Luminaire type 16 Projecteur LED
	Luminaire type 7/F Encastré étanche LED		Luminaire type 17 Projecteur LED
	Luminaire type 8/F Encastré LED		Luminaire type 18 Projecteur LED
	Luminaire type 9/L Encastré linéaire LED		Luminaire type 19 Spot encastré de sol LED
	Luminaire type 9/L Spot descendu LED		

Légende Postes de travail

Symbole	Description	Hauteur du centre d'intérêt
	PT 1 : 1 PCN + 1 RJ45	1.00m
	PT 2 : 4 PCN + 2 RJ45	0.40m
	PT 3 : 4 PCN + 2 RJ45 + 1 HDMI	0.40m
	PT 4 : 2 PCN + 1 HDMI	2.50m
	PT 5 : 2 PCN + 1 RJ45	1.00m
	PT 6 : 1 PCN + 1 RJ45 + 1 FO coupla + 1 Coax + 2 audio XLR	0.40m
	PT 7 : 2 PCN + 2 FO	0.40m
	BS 0 : Boite de sol vide	Posé au sol
	BS 1 : 4 PCN + 4 RJ45	Posé au sol
	BS 2 : 4 PCN	Posé au sol
	BS 3 : 4 PCN + 2 RJ45	Posé au sol
	BS 4 : 2 PCN	Posé au sol
	Coffret de prise type CO 1 : 4 PC 230V + 2 PC 415V-32A Mâle	Posé au sol

Légende CFO

Symbole	Description	Hauteur du centre d'intérêt
	Tableau électrique	1.00m
	Arrêt d'urgence	1.00m
	Prise de courant 2x16A + T	0.40m
	Prise de courant 2x16A + T ondulée	0.40m
	Prise de courant 2x16A + T blanche	0.40m
	Prise de courant 2x16A + T anti-vandale	0.60m
	Prise de courant 2x32A + T blanche	0.40m
	Interrupteur simple allumage encastré	1.00m
	Interrupteur va et vient encastré	1.00m
	Bouton poussoir encastré	1.20m
	Détecteur de présence multisource au plafond	2.20m
	Détecteur de présence multisource mural	2.20m
	Tableau d'éclairage	1.00m
	Bloc autonome d'éclairage de sécurité	2.30m
	Bloc autonome d'éclairage de sécurité étanche	2.30m
	Bloc d'éclairage Evacuation (source centrale)	2.00m
	Bloc d'éclairage d'ambiance (source centrale)	2.30m
	Bloc d'éclairage de sécurité étanche (source centrale)	2.00m
	Bloc phare (source centrale)	2.00m
	Bloc autonome portatif d'intervention	Au sol
	Coffret Scénic - 7 PCN 32A + VPCN 63A	1.00m
	Coffret de coupure	1.00m
	Alimentation CFO en allante	
	Alimentation CFO ondulée en allante	

NOTES TECHNIQUES CFO

Toutes les alimentations sont indicatives sauf mention contraire.
Toutes les alimentations en allante sont en 3G10, sauf indications contraires.
Toutes les alimentations des Luminaires sont en 3G1.5, sauf indications contraires.

Toutes les **Distributions** des prises de courant sont en 3G2.5, sauf indications contraires.
Toutes les **Distributions** des Luminaires sont en 3G1.5, sauf indications contraires (cf.plan détail de Câblage).
Toutes les **Distributions** des Détecteurs sont en 3G1.5, sauf indications contraires (cf.plan détail de Câblage).

Toutes les Détecteur de présence des locaux sont en **RR2**, sauf indications contraires.
Toutes les Détecteur de présence des **Escaliers** sont en **LH-DMF**, sauf indications contraires.

Toutes la **Distribution**, des Bloc **autonome** d'éclairage de sécurité est en 3G1.5

Toutes les **Distribution**, de Bloc d'éclairage de sécurité et **Source Centrale** est en 3G1.5 (40) (alimentation individuel).
Voir les règles principale de dimension d'un Synoptique Plan TF/SS/Bâ...

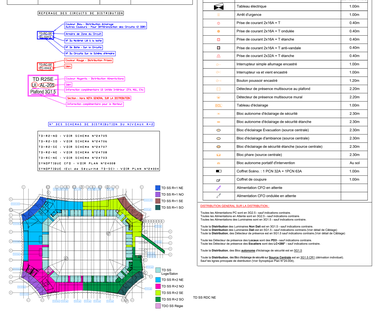

ORLÉANS CO'Met

SALLE SPORTIVE, HALLES DES TONNELIERS ET PARC DES EXPOSITIONS

MAÎTRE D'OUVRAGE :	**ORLÉANS MÉTROPOLE** 1a, place de la Loire, 45041 ORLEANS Cedex - Tél. 02 38 79 79 79
ASSISTANCE :	**BUREAUX RATTACHANT CENTRE ASS-CHANT** 1a, place de la Loire, 45041 ORLEANS Cedex - Tél. 02 38 79 79 79
ARCHITECTE :	**ATELIER BERNARD BRUNEAU** 2, rue Jean Bart, 45000 ORLEANS - Tél. 02 38 62 21 21
BET STRUCTURE :	**EVERLAB** 2, rue Jean Bart, 45000 ORLEANS - Tél. 02 38 62 21 21
BET FLUIDES :	**ENERGIE** 2, rue Jean Bart, 45000 ORLEANS - Tél. 02 38 62 21 21
BET ACOUSTIQUE :	**ACTE** 2, rue Jean Bart, 45000 ORLEANS - Tél. 02 38 62 21 21
CONTRÔLEUR TECHNIQUE :	**BUREAU VERITAS** 2, rue Jean Bart, 45000 ORLEANS - Tél. 02 38 62 21 21
COORDONNATEUR SPS :	**QUALICONSULT** 481, Boulevard Eduard de Maistre, 45160 OLIVET - Tél. 02 38 66 52 52
BET ELECTRICITE :	**ARTELIA** 2, rue Jean Bart, 45000 ORLEANS - Tél. 02 38 62 21 21
BET SCENOGRAPHIE :	**ARTELIA** 2, rue Jean Bart, 45000 ORLEANS - Tél. 02 38 62 21 21
BET ACOUSTIQUE :	**ACTE** 2, rue Jean Bart, 45000 ORLEANS - Tél. 02 38 62 21 21
CONTRÔLEUR TECHNIQUE :	**BUREAU VERITAS** 2, rue Jean Bart, 45000 ORLEANS - Tél. 02 38 62 21 21
COORDONNATEUR SPS :	**QUALICONSULT** 481, Boulevard Eduard de Maistre, 45160 OLIVET - Tél. 02 38 66 52 52

LOT N° 24 - ELECTRICITE CFO

SALLE SPORTIVE

RIFFRAGE

PLAN D'EXECUTION

R+2 - BLOC 5

Nom de fichier de l'affaire : 24_ELEC_PLN_EXE_CFO_R+2_BLOC_5.dwg | Echelle : 1/100 | Date : 07 Juillet 2021

NIVEAU	ZONE	AXE	PHASE	LOT	CONTRACTANT	TYPE DE PIECE	NUMERO	INDICE
B X E	S S	B + J	E X E	P	E D	D E X	P 1	J 4 6 1 5	B